


C1 ΟΨΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25
Σ102,103,104,105 Σ205

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

- ΥΛΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95%
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C12/15
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
- ΑΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΟΠΗ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑ PVC200

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΩΝ & ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ
ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
- ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΝ Κ.Τ.Σ. ΦΕΚ 315 Β'/15-04-97

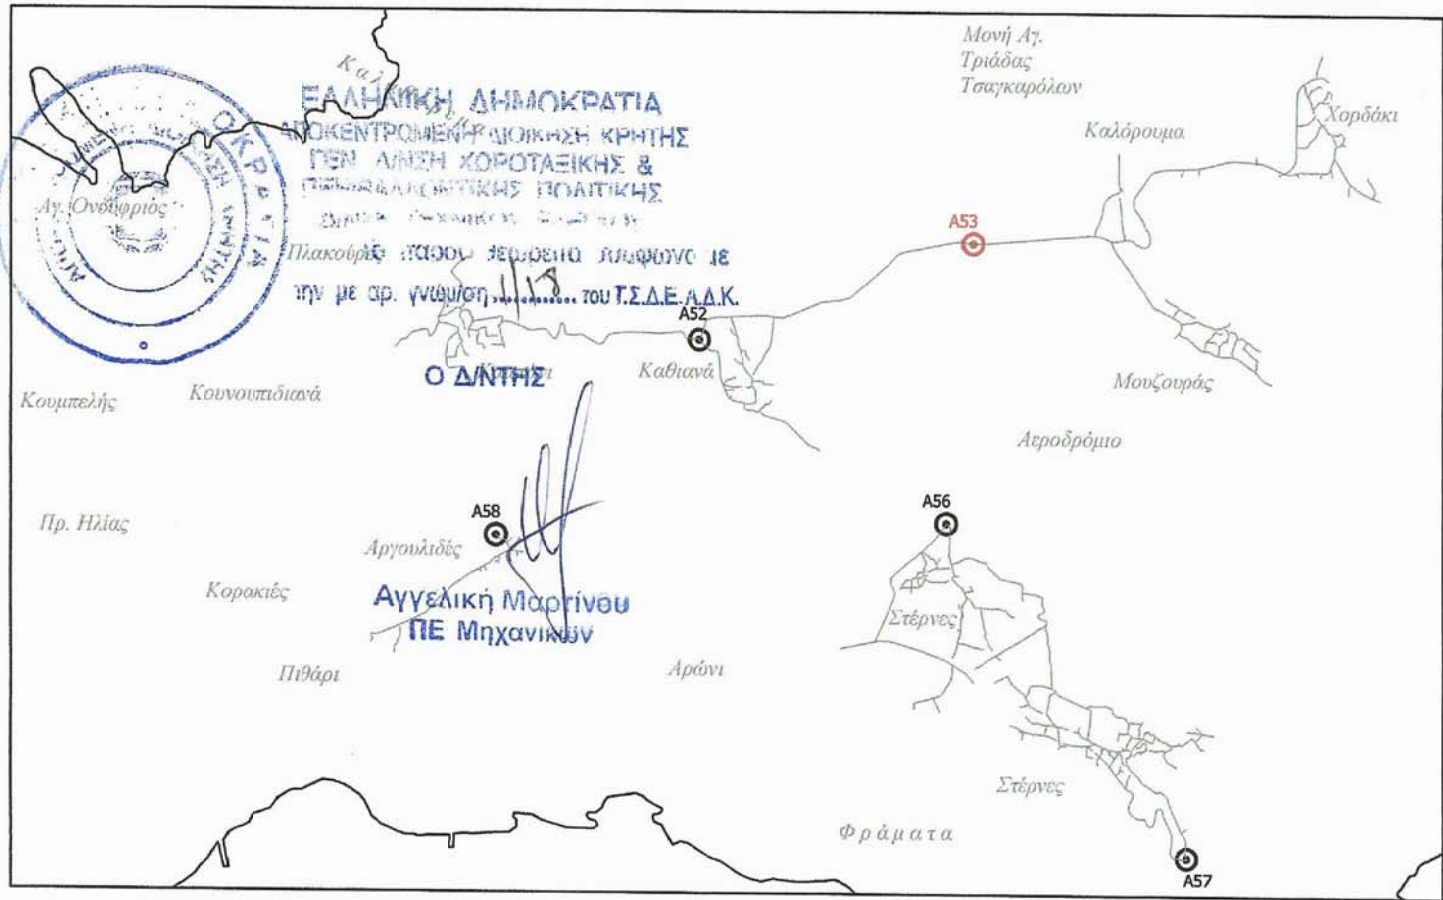

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΜΠΑΝΙ - ΧΟΡΔΑΚΙ"

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ A-53
ΟΨΗ C1

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : Σ 53
ΦΥΛΛΟ : 205
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
1. ΜΕΤΥΚ-Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΩΣ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝΤΕΣ Ε.Ε.
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ.
3. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. - ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:
ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ

ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014

ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΖΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ